Альбатрос
НАСТОЯЩАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

АО «Альбатрос»
127254, РФ, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 3, этаж 2, офис 12
Тел./факс: (+7 499) 682-99-91, (+7 495) 921-41-73, (+7 499) 682-99-96
www.albatros.ru, альбатрос.рф

# БЛАНК-ЗАКАЗ

на изготовление сигнализатора уровня ультразвукового СУР-8

| | |
|---|---|
| Название организации: | |
| Объект эксплуатации: | |
| Ф.И.О. контактного лица: | |
| Должность: | |
| Тел./факс: | |
| E-mail: | |

| Исходные данные | Значение |
|---|---|
| **Вынос чувствительной зоны** (L) **датчика положения уровня ДПУ8 (ДПУ8М)** | |
| **Исполнение:** | |
| "0" - ПВС8 - установка на щит, питание 220В | |
| "1" - ПВС8-d установка на DIN-рельс, питание 24 В | |
| **Тип поплавка** (II, IV) | |
| **Материал поплавка** (нержавеющая сталь, титан) | |
| **Контролируемая среда** | |
| **Диапазон температур рабочей среды, °С** | |
| **Рабочее давление в емкости, МПа** | |
| **Плотность среды, кг/м$^3$** | |
| **Диапазон температур окружающей среды, °С** | |
| **Тип емкости** | |
| **Объем емкости, м$^3$** | |
| **Высота емкости, м** | |
| **Диаметр условного прохода установочного фланца** (Ду)**, мм** | |
| **Комплект для установки датчика на стандартные фланцы УДСФ** (информацию см. www.albatros.ru) | |
| **Тип кабельного ввода:** | |
| 1. Неразъемный кабельный ввод для подключения кабеля в металлорукаве с наружным диаметром кабеля от 1 до 9 мм | |
| 2. Неразъемный кабельный ввод для подключения кабеля диаметром от 7 до 9 мм | |
| 3. Неразъемный кабельный ввод для подключения кабеля диаметром от 9 до 12 мм (по умолчанию) | |

Габаритные размеры датчика ДПУ8

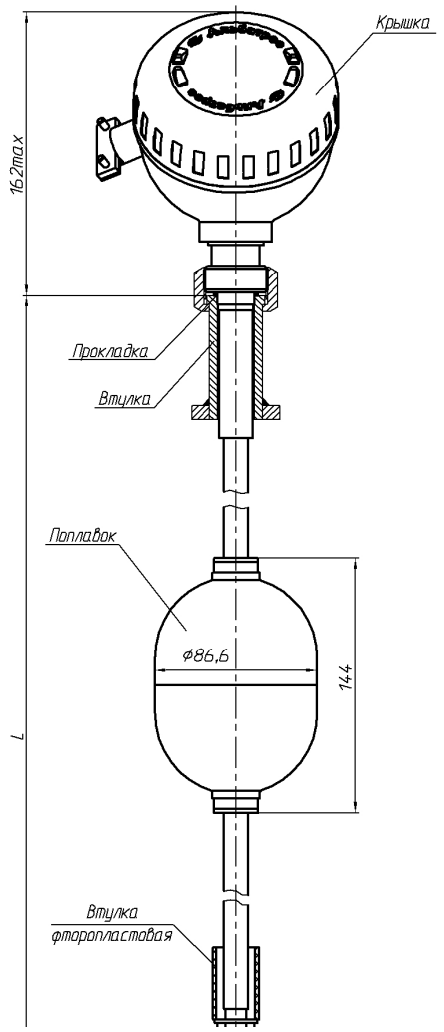


25.06.2024

АО «Альбатрос»
127254, РФ, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 3, этаж 2, офис 12
Тел./факс: (+7 499) 682-99-91, (+7 495) 921-41-73, (+7 499) 682-99-96
www.albatros.ru, альбатрос.рф

Продолжение таблицы:

| Исходные данные | Значение |
|---|---|
| 4. По заказу Покупателя (указать конкретный тип каб. ввода с учетом резьбы на корпусе М20х1,5) | |
| **Чехол термоизолирующий пассивный** (да / нет) | |
| **Количество сигнализаторов уровня СУР-8, шт.** | |
| **Условное обозначение*** | |

Габаритные размеры
ПВС8 (СУР-8 исполнение 0)

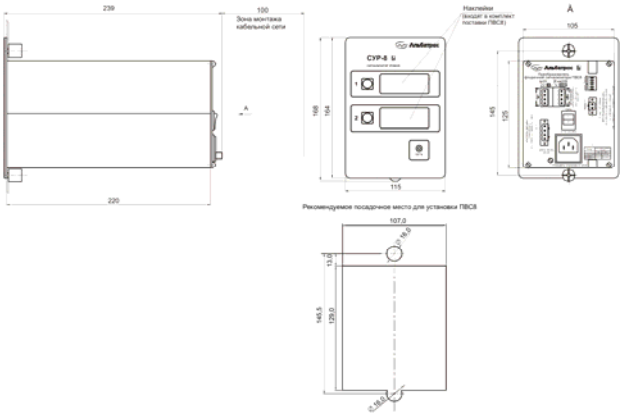

Габаритные размеры
ПВС8-d (СУР-8 исполнение 1)

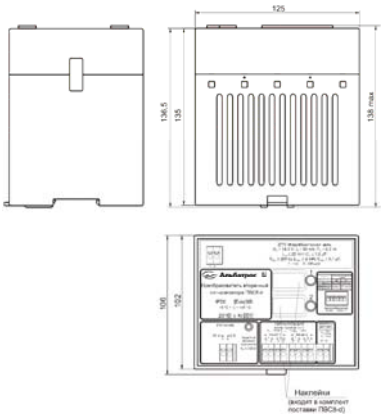

***Структура условного обозначения датчика**

ДПУ8 - 2,55 -2,0 -ОМ1,5**- 3 - поплавок типа II

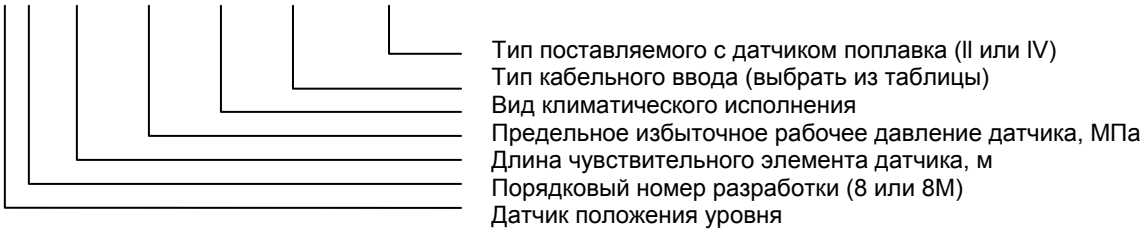


**Примечание**.
Для датчика ДПУ8 при поставке с поплавком типа IV в условном обозначении указывается его диаметр (86,6 мм или 87,5 мм).
Длина чувствительного элемента датчика изготавливается с погрешностью ±0,1% от заказной длины.